



시험성적서

1. 성적서 번호 : CT21-026120K

2. 의뢰자

○ 업체명 : (주) 케이씨씨 안성공장

○ 주소 : 경기도 안성시 서운면 제4산단로 100

3. 시험기간 : 2021년 02월 25일 ~ 2021년 03월 24일

4. 시험성적서의 용도 : 품질관리

5. 시료명 : 유니폭시엠보PTA

6. 시험방법

(1) KS M ISO 2811-1:2016

(2) KS M ISO 3251:2008

(3) KS M ISO 1524:2013

(4) KS M ISO 2555:2002

(5) KS M 5000:2019

7. 시험결과

1) 유니폭시엠보PTA

| 시험항목 | 단위 | 시험방법 | 시험결과 | 비고 |
|----------------|-------------------|------|--------|---------------------------------|
| 밀도-주제 | g/cm ³ | (1) | 1.63 | (25 ± 0.5) °C |
| 비취발분-주제 | % | (2) | 91.4 | (120 ± 2) °C, 1h |
| 연화도-주제 | μm | (3) | 30 | - |
| 점도(A형/7/20)-주제 | mPa · s | (4) | 84 800 | (25 ± 0.5) °C |
| 지축 건조 시간 | h | (5) | 3 | (25 ± 1) °C, (50 ± 4) % R.H. |
| 경화 건조 시간 | h | (5) | 8 | (25 ± 1) °C, (50 ± 4) % R.H. |

▶ 혼합비(질량비) = [주제 : 경화제 = 6.5 : 1]


| | | | | | | |
|----|--|-----|-----|-------------|-----|-----------|
| 확인 | 작성자 이정운 | 이정운 | 이정운 | 기술책임자 성명 | 허준영 | J. Y. Heo |
| 비고 | 1. 이 성적서는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명에 한정된 결과로서 전체제품에 대한 품질을 보증하지는 않습니다. 2. 이 성적서는 홍보, 선전, 광고 및 소송용으로 사용될 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다. 3. 이 성적서의 일부만을 발췌하여 사용한 결과는 보증할 수 없습니다. 4. 이 성적서의 진위여부는 홈페이지(www.kcl.re.kr)에서 확인 가능합니다. | | | | | |

2021년 03월 24일

한국건설생활환경시험연구원



결과문의 : 21594 인천광역시 남동구 소래로 628 ☎ (032)460-5163

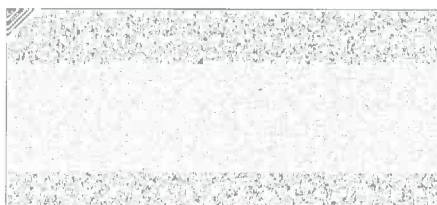

시험성적서

성적서번호 : CT21-026120K



----- 끝 -----

총 2페이지 중 2페이지

